

令和8年（2026年）9月15日

二睦町の皆様へ

須坂市水道局上下水道課

# 下水道管及びマンホールの調査のお知らせ

日頃より下水道事業にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、市で管理する下水道管及びマンホールの状態を確認するための調査を実施します。

この調査はマンホールから機械等を入れて下水道管の内面を洗浄した後、テレビカメラで調査する作業となります。

調査に際し、地域住民の皆様には通行規制等で大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。


## 記

- 1 調査期間 令和8年（2026年）10月上旬～令和8年（2026年）12月上旬予定  
[昼間] 午前9：00～午後5：00
- 2 調査場所 裏面「調査位置図」をご参照ください
- 3 交通規制 「片側交互通行」または「車両通行止め」にて実施します  
・道路幅員が狭い場所については車両通行止めとさせていただきます。  
なお、歩行者ならびに自転車の通行は可能です。  
・規制箇所には交通誘導員を配置しますので、指示に従って安全に通行していただきますようお願いいたします。
- 4 調査業者 株式会社 三水コンサルタント 長野事務所  
調査担当： 大槻  
TEL：026-828-6171  
080-6608-0676（調査担当）
- 5 担 当 須坂市水道局 上下水道課 下水道係  
係 長： 宮川 担 当 者： 篠原  
TEL：248-9013（直通）
- 6 連絡事項  
・マンホール1箇所あたり1～2時間程度の調査を行い、移動していきます。  
・調査方法として、下水道管両端のマンホールを開け、管内を高圧洗浄車にて清掃します。その際、圧力を解放するために宅内の汚水ますの蓋を開けさせていただきます。蓋を開ける際に作業員が宅地内に入らせていただきますのでご了承ください。  
・調査中においても、トイレ等の排水は通常通り使用できます。  
・調査中、ご不明な点や不審に思われることがありましたら担当までご連絡ください。

# 現場案内図

———：調査区間

●：開閉するマンホール

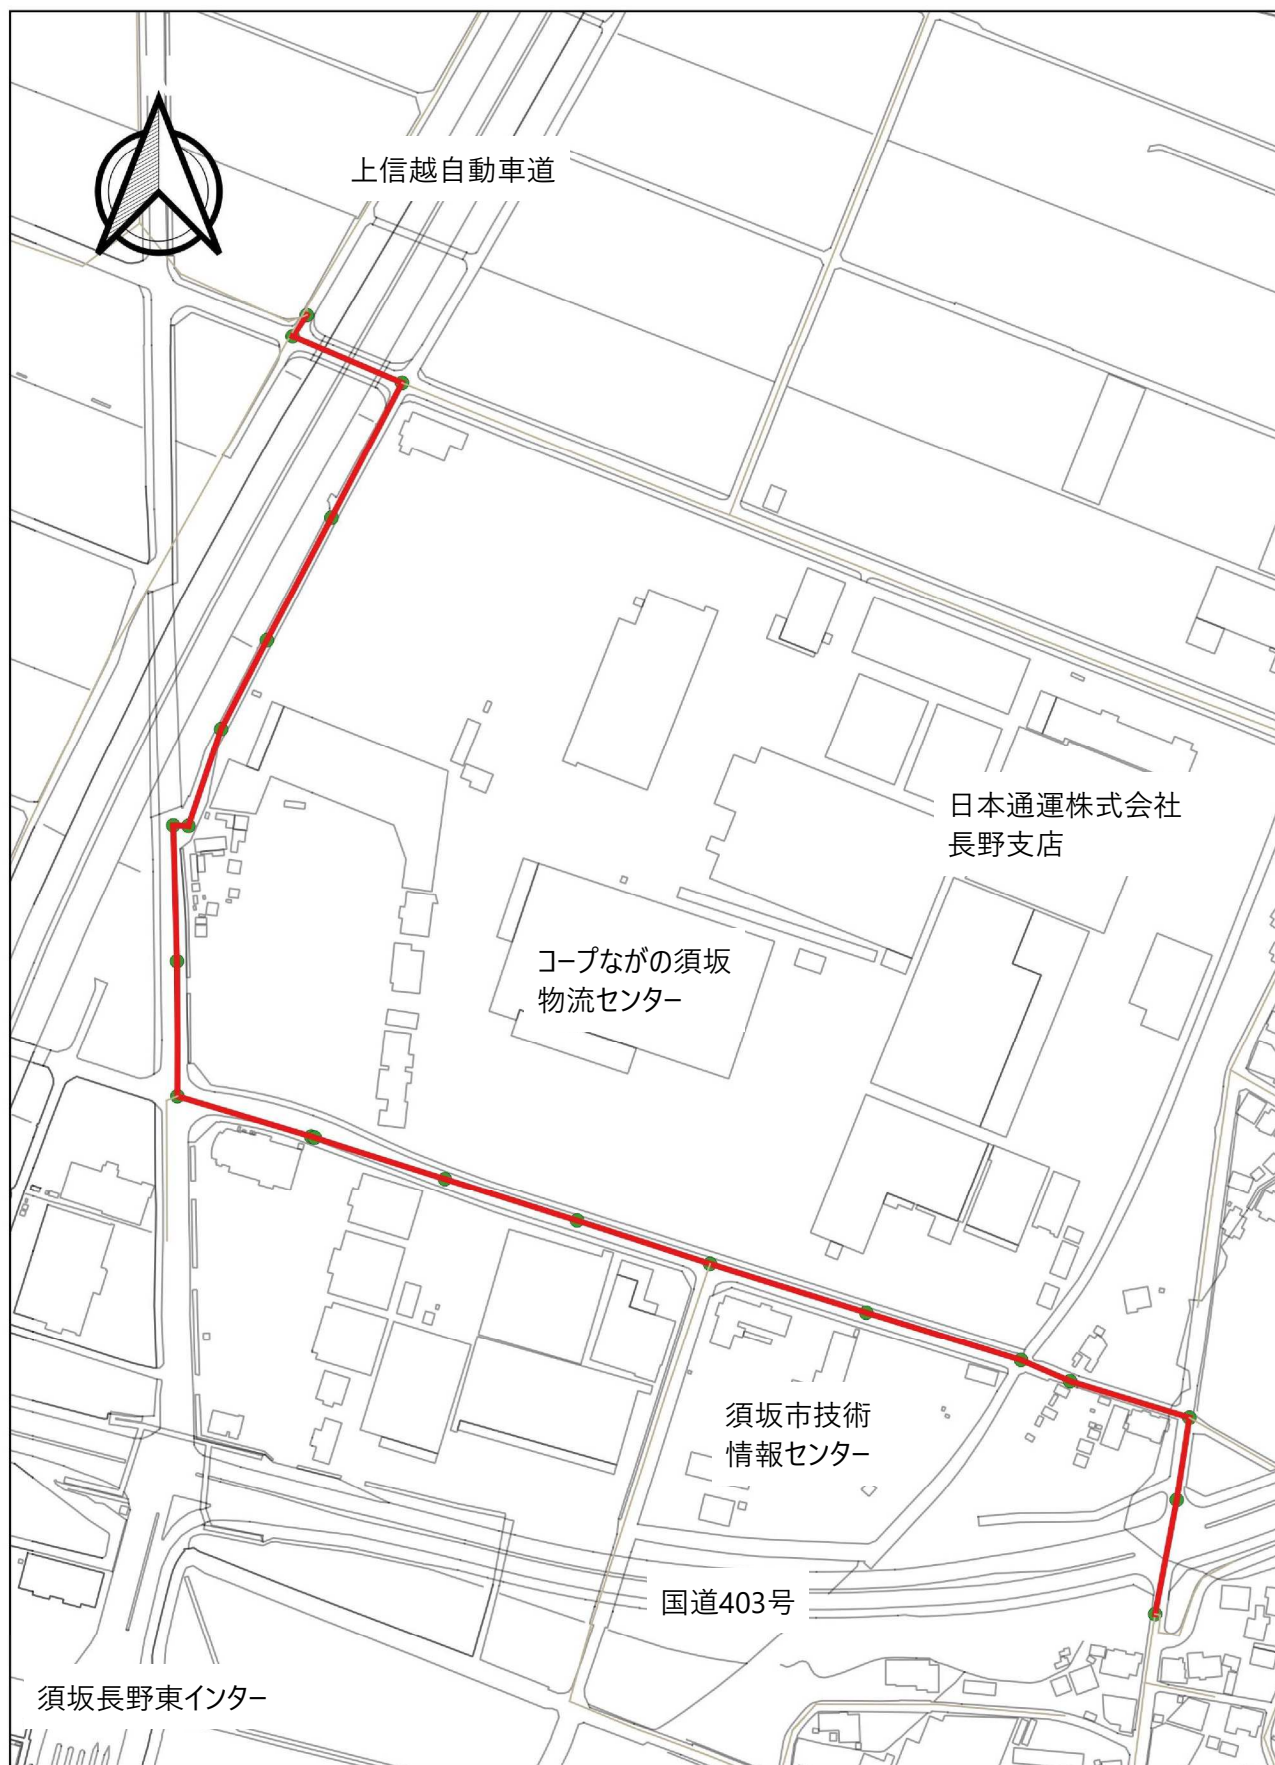

※調査にあたり、原則片側交互通行で作業を行います